

Département Santé-Environnement
Courriel : ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr
Téléphone : 01 78 48 23 38
Fax : 01 78 48 22 56

SMAEP DE LA GOELE
6 Rue du Générale de Gaulle

77230 DAMMARTIN EN GOELE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

SMAEP GOELE - VEOLIA

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 09/07/2026 à 09h14 pour l'ARS et par PRAUD ALICIA

Nom et type d'installation : MONTGE EN GOELE - SMAEP GOELE (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : CENTRE BOURG - MONTGE-EN-GOELE (MAIRIE SANITAIRE RDC)

Code point de surveillance : 0000001561

Code installation : 001345

Type d'analyse : A3

Code Sise analyse : 00261690

Référence laboratoire : LSE2607-39918


Numéro de prélèvement : 07700261921

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700261921)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

vendredi 07 août 2026

Pour le Directeur Général et par délégation
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation
L'Ingénieure du Génie Sanitaire

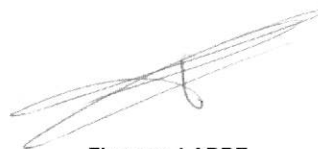

Florence LABBE

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

			Limites de qualité		Références de qualité		Valeurs indicatives	Valeurs de vigilance
Résultats	Unité		Mini	Maxi	Mini	Maxi	Maxi	Maxi
Mesures de terrain								
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL								
Température de l'eau	10,1	°C				25		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE								
pH	7,9	unité pH			6,5	9,0		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION								
Chlore libre	0,40	mg(Cl ₂)/L						
Chlore total	0,51	mg(Cl ₂)/L						
			Limites de qualité		Références de qualité		Valeurs indicatives	Valeurs de vigilance
Résultats	Unité		Mini	Maxi	Mini	Maxi	Maxi	Maxi
Analyse laboratoire								
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES								
Bact. aé. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL						
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL						
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0				
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0				
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE								
pH	7,85	unité pH			6,5	9,0		
Titre hydrotimétrique	38,62	°f						
Titre alcalimétrique complet	31,81	°f						
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES								
Carbone organique total	0,9	mg(C)/L				2		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES								
Aspect (qualitatif)	0	sans objet						
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,0		
Saveur (qualitatif)	0	sans objet						
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,0		
MINERALISATION								
Conductivité à 25°C	768	µS/cm			200	1100		
Sulfates	78,00	mg/L				250		
Chlorures	26,10	mg/L				250		
Calcium	119,4	mg/L						
Magnésium	21,3	mg(Mg)/L						
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES								
Ammonium (en NH ₄)	<0,01	mg/L				0,1		
Nitrates (en NO ₃)	1,50	mg/L		50,0				
Nitrites (en NO ₂)	<0,01	mg/L		0,5				
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,03	mg/L		1,0				
FER ET MANGANESE								
Fer total	<10	µg/L				200		
Manganèse total	<10	µg/L				50		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.								
Aluminium total µg/l	<10	µg/L				200		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION								
Bromoforme	4,00	µg/L		100				
Chlorodibromométhane	12	µg/L		100				
Chloroforme	4,3	µg/L		100				
Dichloromonobromométhane	8,70	µg/L		100				
Trihalométhanes (4 substances)	29,00	µg/L		100				